

Dossier technique pour Conduite cassée

L'opérateur est réputé avoir aigüillé la conduite aux 2 extrémités et s'être assuré, en utilisant les techniques appropriées (notamment par hydrocurage), que la conduite n'est pas bouchée.

Informations GC BLO (obligatoire) :	
Opérateur d'immeuble concerné : (qui déposera la commande GC BLO)	
N° FCI de la commande : (notification, accès ou prise en charge extension GC)	F00000jjmmaa
Commune concernée (code postal et nom) :	
Diamètre du câble prévu (mm) :	


Interlocuteur technique à contacter en cas de besoin (obligatoire) :	
Nom/Prénom :	
Entreprise :	
Fonction :	
Téléphone (mobile de préférence) :	
Mail :	

Informations Mutualisation FTTH entre OC et OI (facultatif : à remplir, uniquement dans le cadre de raccordement client final) :	
Opérateur Commercial concerné :	
Référence Commande Prise Interne OC :	
Reference Prestation Prise :	
Référence PBO :	
Type PBO :	
Client final : adresse	
Client final : code postal/commune	
Type raccordement PB/PTO :	

Adresse chambre A, immeuble ou poteau
S'il s'agit d'un tronçon d'adduction ou d'une transition aéro-souterraine : préciser "Immeuble" ou "Poteau"

Adresse du point de casse

Adresse chambre B, immeuble ou poteau
S'il s'agit d'un tronçon d'adduction ou d'une transition aéro-souterraine : préciser "Immeuble" ou "Poteau"

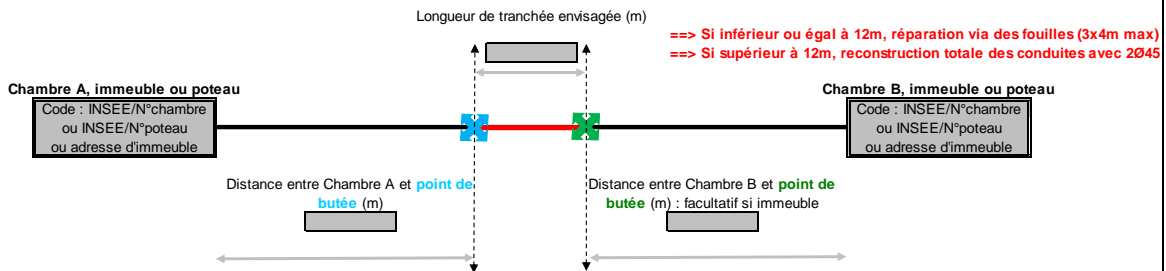

Insérer une photo de la chambre, poteau ou immeuble en situation



Insérer une photo du lieu de casse et d'intervention prévu, matérialisé par des cônes et un marquage au sol (traceur de chantier)



Section ci-dessous facultative si immeuble


Insérer une photo de la chambre, poteau ou immeuble en situation



Insérer la photo du masque A



Insérer le plan de la zone

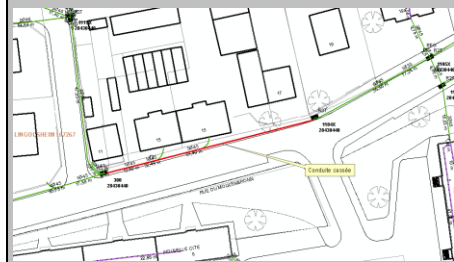

Insérer la photo du masque B



Masque A



4 conduites diamètres 80

Commentaire éventuel :

4 Ø 80 confirmées cassées
Cause de la casse: ex "branchement eau" ou "Inconnue"

Masque B



4 conduites diamètres 80

